


安積疏水配水状況

本日の配水状況

上戸頭首工(新安積分)0.7m³/s取水しています。本日は、断水から復旧して維持用水を流しますが、旧疏水区間は、幹線のみ通水し分水区間は月曜日に通常の状態に戻します。

2020/9/25 8:00 現在

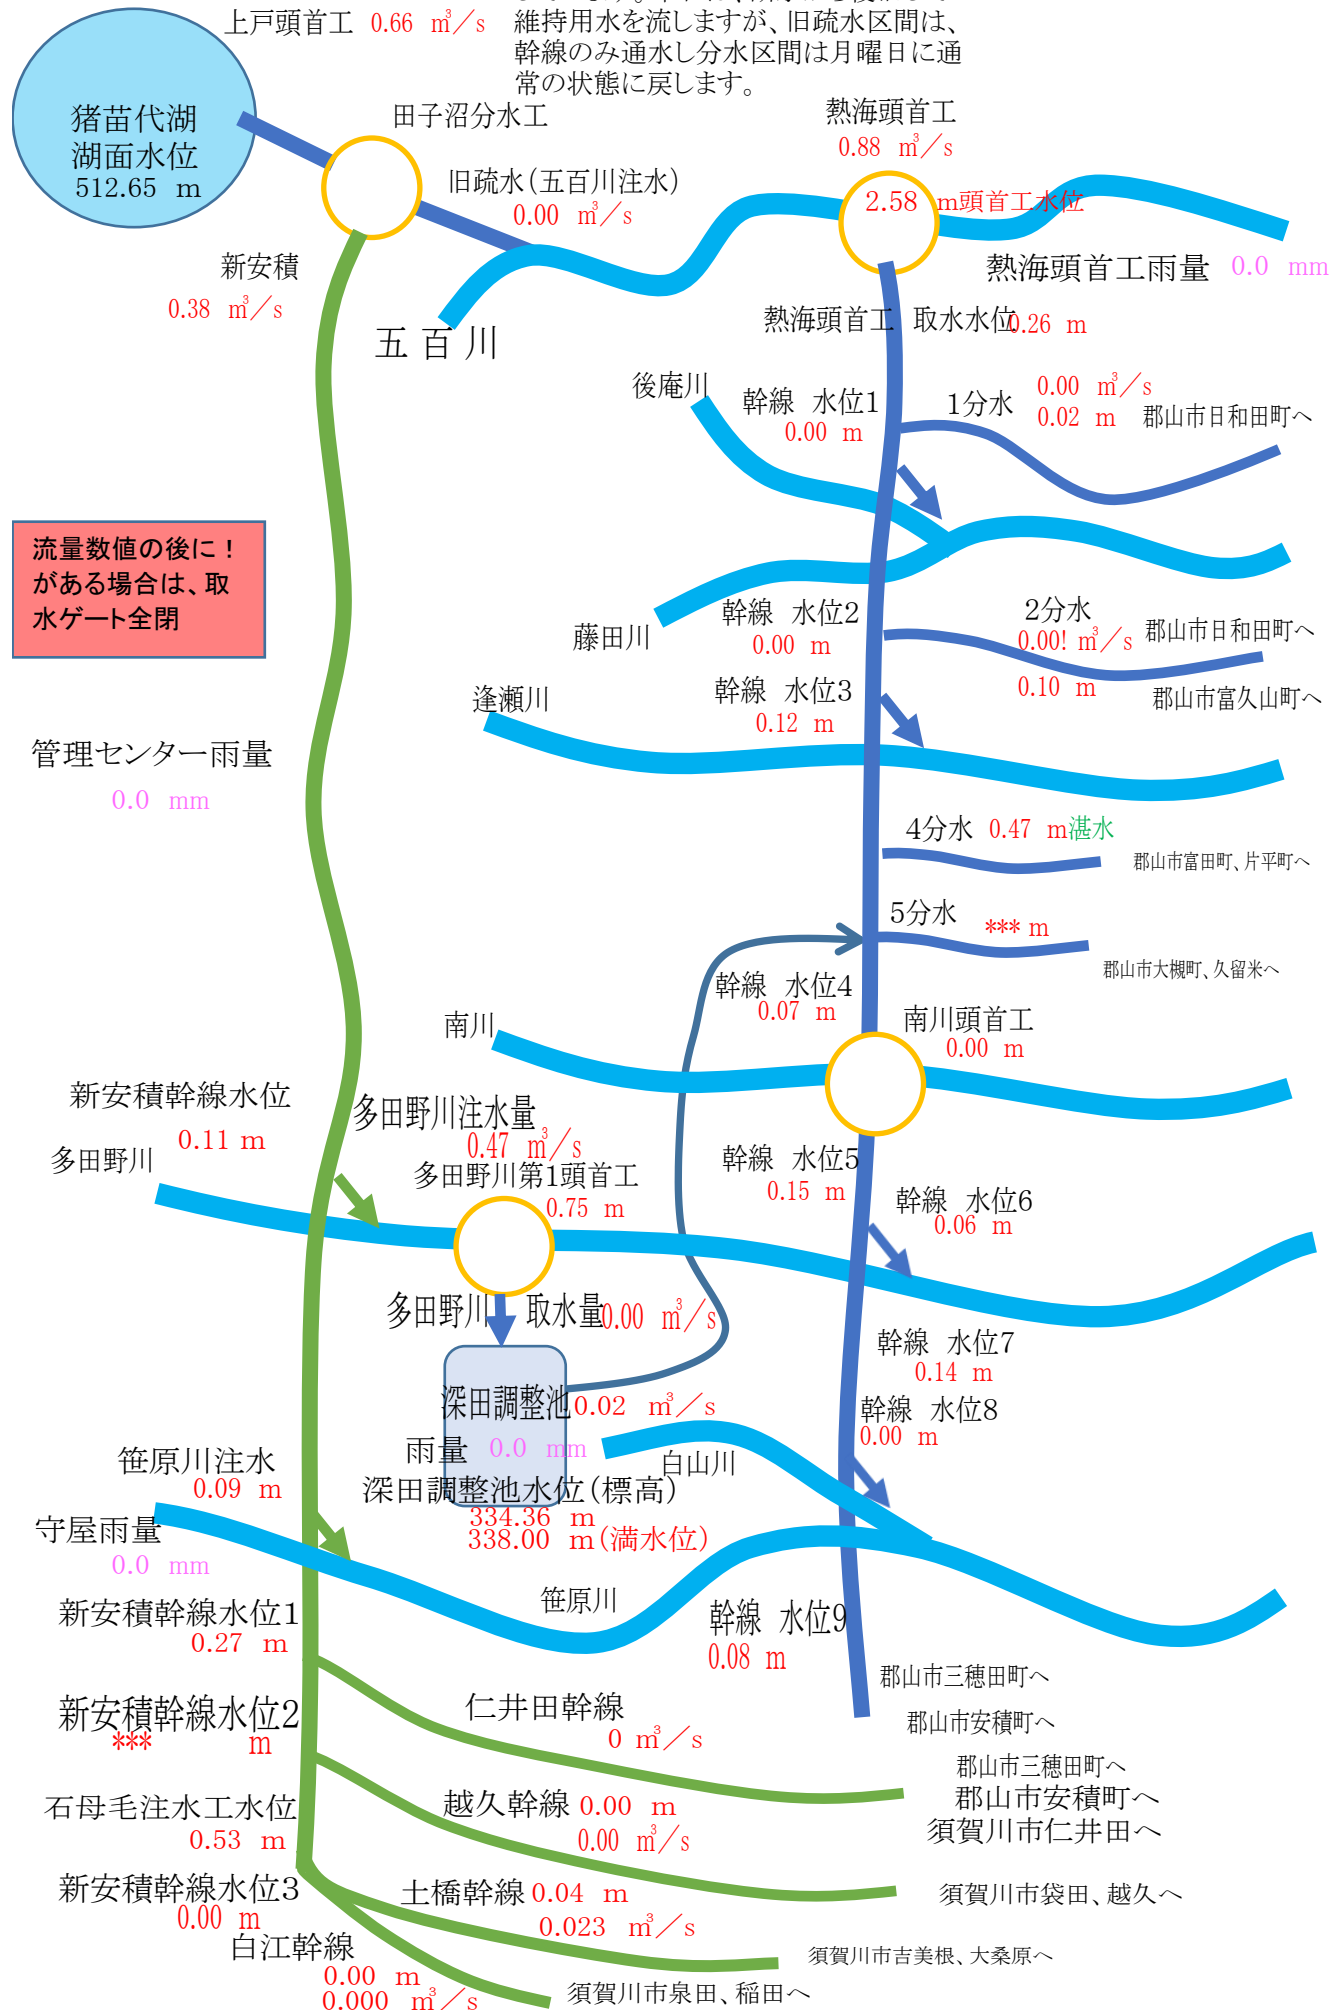

流量数値の後に！がある場合は、取水ゲート全閉